




SCHEMAT PRZYDŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

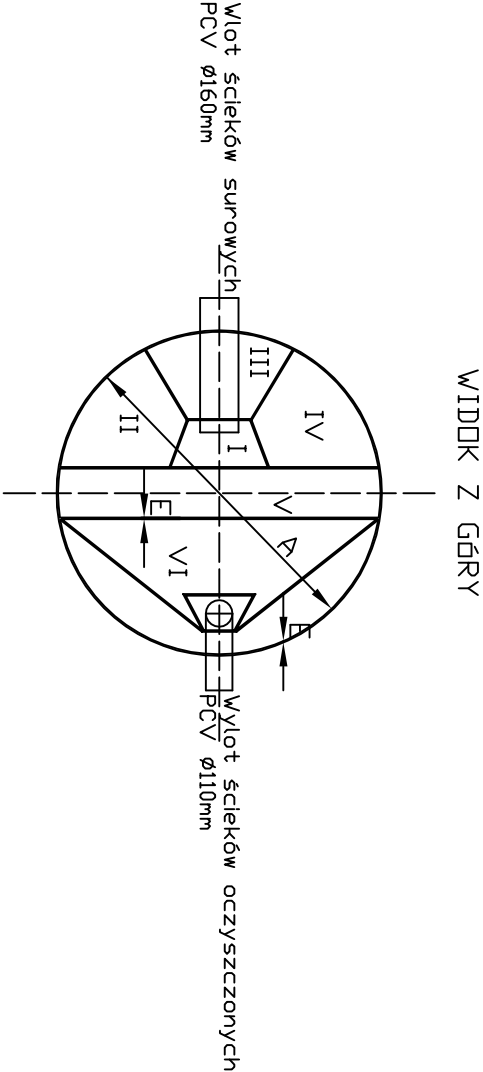

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY

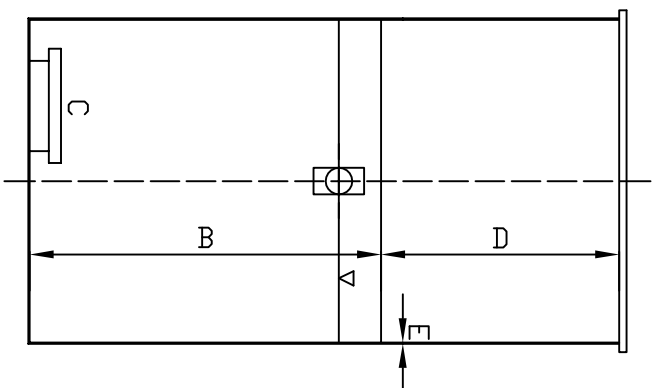

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY

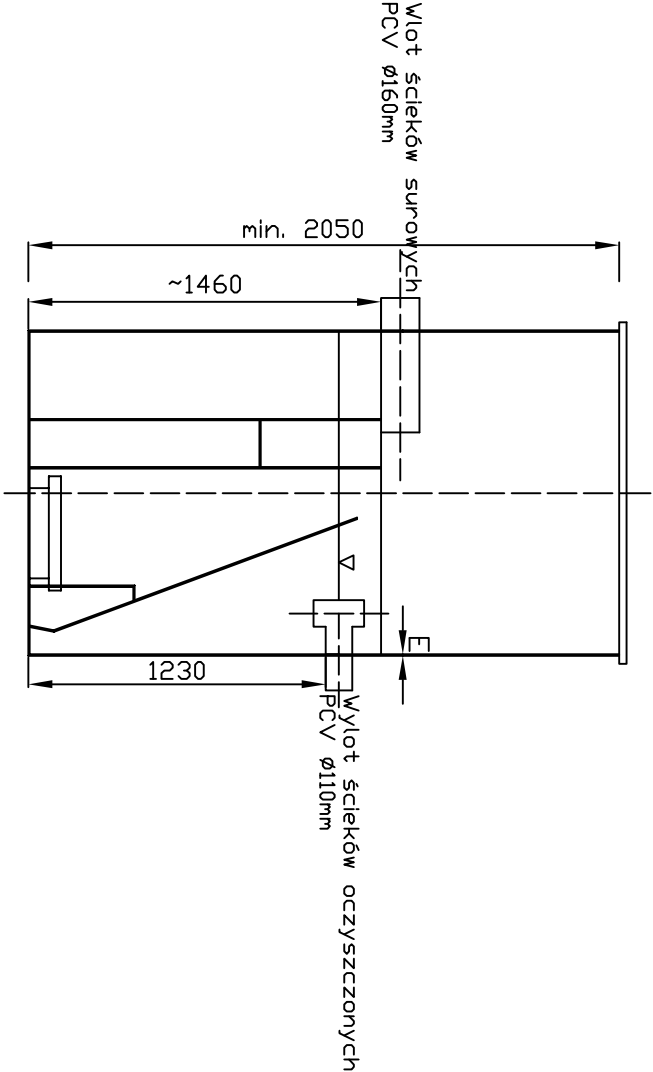

LEGENDA:

- I - komora cedenia z siłem do zatrzymywania skrętek
- II, III, IV - komory beztlenowe, w których zachodzą procesy beztlenowego rozkładu ścieków, stabilizacja przepływu ścieków
- V - komora tlenowa, następuje tu intensywne natlenianie ścieków i tlenowy rozkład związków w nich zawartych
- VI - komora sedymentacji, zachodzi proces oddzielenia osadu czynnego od oczyszczonego ścieku
- A - średnica oczyszczalni, typ B6=1,34m, typ B10=1,76m
- B - Wysokość czynna oczyszczalni, typ B6=1,55m, typ B10=1,55m
- C - Dyfuzor napowietrzający
- D - Wysokość zależna od głębokości wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku
- E - Grubość ścianek i przegród PP komory typ B6=6mm, typ B10=8mm